

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-12/0456
vom 19. Juli 2019

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

fischer Porenbetonanker FPX-I

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Metallspreizdübel zur Verwendung
im Porenbeton

Hersteller

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
72178 Waldachtal
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

fischerwerke

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

12 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330014-00-0601

Diese Fassung ersetzt

ETA-12/0456 vom 27. November 2017

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Porenbetonanker FPX-I ist ein wegkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Dübel besteht aus einer Innengewindehülse, einem Konusbolzen und einer Spreizhülse. Der Dübel überträgt durch Formschluss die Lasten in den Porenbeton.

Der Dübel wird in ein vorgebohrtes Loch gesetzt und mit einem sechskantförmigen Setzwerkzeug angezogen bis das Setzwerkzeug aus dem Innen-Sechskant geworfen wird. Das Anbauteil wird mit einem Befestigungsmittel (Gewindestange oder Schraube) montiert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Widerstand in alle Lastrichtungen ohne Hebelarm	Siehe Anhang C 1
Charakteristische Widerstand in alle Lastrichtungen mit Hebelarm	Siehe Anhang C 1
Achsabstand, Randabstand, Mindestbauteildicke	Siehe Anhang B 3 und B 4
Verschiebungen	Siehe Anhang C 2
Dauerhaftigkeit	Die Dauerhaftigkeit ist sichergestellt, wenn die Angaben zum Verwendungszweck gemäß Anhang B beachtet werden.

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 2

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330014-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. Juli 2019 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dr.-Ing. Lars Eckfeldt
i.V. Abteilungsleiter

Beglaubigt:

Produktbeschreibung

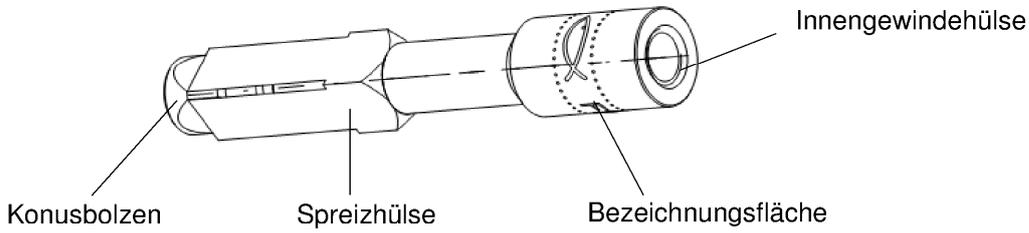


Produkt Einbauzustand

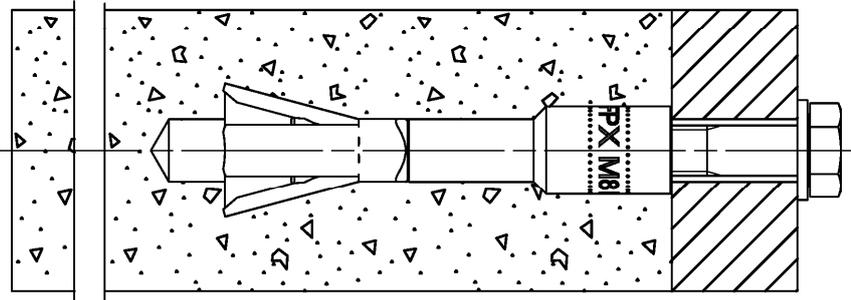

Produktkennzeichnung


Produktkennzeichnung, Beispiel:

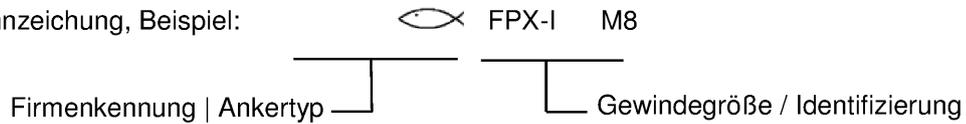

Produktabmessungen

Tabelle A1.1: Abmessungen [mm]

Ankertyp		FPX-I			
		M6	M8	M10	M12
Innengewinde		M6	M8	M10	M12
Ankerlänge	L =	75			
Durchmesser Innengewindehülse	$\varnothing D =$	14			16
Durchmesser Konusbolzen	$\varnothing d_c =$	11			

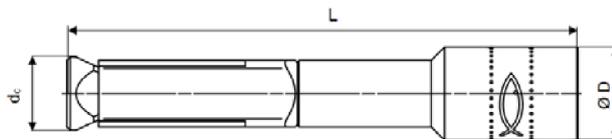

fischer Porenbetonanker FPX-I

Produktbeschreibung
Beschreibung, Kennzeichnung und Abmessung


Anhang A 1

Spezifizierung des Verwendungszwecks														
fischer Porenbetonanker FPX-I	M6	M8	M10	M12										
Galvanisch verzinkter Stahl														
Statische und quasi-statische Beanspruchungen														
Gerissener und ungerissener Porenbeton (AAC)														
Brandbeanspruchung in bewehrten Platten nach EN 12602:2016 der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 3,3 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,50 \text{ kg/dm}^3$ und Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 4,4 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,55 \text{ kg/dm}^3$			✓											
<p>Verankerungsgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerissene bewehrte Platten (auch ungerissene Platten) nach EN 12602:2016 der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 3,3 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,50 \text{ kg/dm}^3$ und Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 4,4 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,55 \text{ kg/dm}^3$ • Ungerissene bewehrte Platten nach EN 12602:2016 der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 1,6 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,25 \text{ kg/dm}^3$ und Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 6,0 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,65 \text{ kg/dm}^3$ • Mauerwerk nach EN 771-4: 2011+A1:2015 der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 1,6 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,25 \text{ kg/dm}^3$ und Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 6,0 \text{ N/mm}^2$ der Trockenrohdichte $\rho_m \geq 0,65 \text{ kg/dm}^3$ • Der Mauermörtel muss mindestens den Anforderungen an die Mörtelklasse M 2,5 nach EN 998-2:2017 entsprechen <p>Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (FPX-I) <p>Bemessung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs • Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Anker anzugeben • Bemessung der Verankerungen erfolgt nach TR 054, Bemessungsmethode B. <p>Tabelle B1.1: Material</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung</th> <th style="width: 70%;">FPX-I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konusbolzen ¹⁾</td> <td>Stahl EN 10263:2018</td> </tr> <tr> <td>Spreizhülse ¹⁾</td> <td>Stahl EN 10277:2018</td> </tr> <tr> <td>Innengewindebolzen ¹⁾</td> <td>Stahl EN 10277:2018</td> </tr> <tr> <td>Befestigungsmittel ¹⁾²⁾</td> <td>Minimale Stahlfestigkeitsklasse 4.8, DIN EN ISO 898-1:2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ Galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042:2018, $\geq 5 \mu\text{m}$ ²⁾ Befestigungsmittel (Schrauben und Gewindestangen einschließlich Muttern und Scheiben) müssen den Angaben im Anhang C1 entsprechen</p>					Beschreibung	FPX-I	Konusbolzen ¹⁾	Stahl EN 10263:2018	Spreizhülse ¹⁾	Stahl EN 10277:2018	Innengewindebolzen ¹⁾	Stahl EN 10277:2018	Befestigungsmittel ¹⁾²⁾	Minimale Stahlfestigkeitsklasse 4.8, DIN EN ISO 898-1:2013
Beschreibung	FPX-I													
Konusbolzen ¹⁾	Stahl EN 10263:2018													
Spreizhülse ¹⁾	Stahl EN 10277:2018													
Innengewindebolzen ¹⁾	Stahl EN 10277:2018													
Befestigungsmittel ¹⁾²⁾	Minimale Stahlfestigkeitsklasse 4.8, DIN EN ISO 898-1:2013													
fischer Porenbetonanker FPX-I		Anhang B 1												
Verwendungszweck Spezifikationen														

Tabelle B2.1: Montagekennwerte

Größe	FPX-I			
	M6	M8	M10	M12
Nomineller Bohrdurchmesser d_0 =	10			
Maximaler Schneidendurchmesser d_{cut} ≤	10,45			
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt h_1 ≥ [mm]	mit Bohrlochreinigung ¹⁾ 80			
	ohne Bohrlochreinigung 95			
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil d_f ≤	7	9	12	14
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} =	70			
Maximales Montagedrehmoment ²⁾ T_{max} [Nm]	3			
Einschraubtiefe Innengewinde $l_{s,max}$ [mm]	6	8	10	12
	15			

- 1) Um Beschädigungen auf der gegenüberliegenden Seite des Porenbetonbauteils zu verhindern, ist bei Bauteildicken $h < 120$ mm das Bohrloch zu reinigen und die Bohrlochtiefe auf 80 mm zu reduzieren
- 2) Wenn sich der Anker beim Anziehen nicht gegen das Anbauteil abstützen kann, darf kein Drehmoment aufgebracht werden ($T_{max} = 0$ Nm)

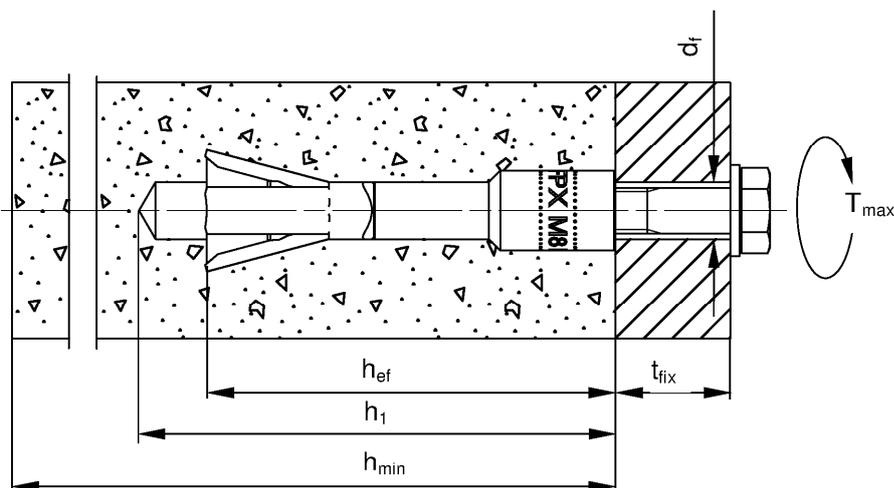

- h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe
 t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 h_1 = Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt
 h_{min} = Minimale Dicke des AAC Bauteils
 T_{max} = Maximales Montagedrehmoment
 d_f = Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil

fischer Porenbetonanker FPX-I



Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B 2

Tabelle B3.1: Mindestdicke der Bauteile, minimale Achs- und Randabstände in AAC - Platten

Größe	FPX-I						
	M6	M8	M10	M12			
Minimale Dicke der AAC - Platten					h_{min}	mit Bohrlochreinigung ¹⁾	100
						ohne Bohrlochreinigung	120
Minimaler Achsabstand					s_{min}	100	
Minimaler Randabstand					c_1	Einzelanker ²⁾	125 ⁵⁾
						Ankergruppe ³⁾	250
Minimaler Randabstand, orthogonal zu c_1					c_2	$1,5 \times c_1$	
Minimaler Zwischenabstand					a	Einzelanker	600
						Ankergruppe ^{3) 4)}	750

- ¹⁾ Um Beschädigungen auf der gegenüberliegenden Seite des Porenbetonbauteils zu verhindern, ist bei Bauteildicken $h < 120$ mm das Bohrloch zu reinigen und die Bohrlochtiefe auf 80 mm zu reduzieren
- ²⁾ Maximal 2 Einzelanker in selber Anordnung wie Ankergruppe. Für 2 Einzelanker mit Achsabstand kleiner 600 mm ($s_{min} \geq 100$ mm) gelten die Zwischen- und Randabstände (a ; c_1) der Ankergruppe
- ³⁾ Bei ausschließlich Zuglast können die Rand- und Zwischenabstände der Gruppe auf die Rand- und Zwischenabstände des Einzelankers verringert werden
- ⁴⁾ Wenn kein freier Rand vorhanden ist, oder der freie Rand einen Abstand von mindestens a aufweist, kann der Zwischenabstand der Gruppe auf den Zwischenabstand des Einzelankers verringert werden
- ⁵⁾ Der Randabstand bei bewehrten Platten mit einer Breite ≤ 700 mm muss mindestens 150 mm betragen

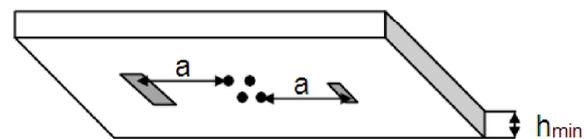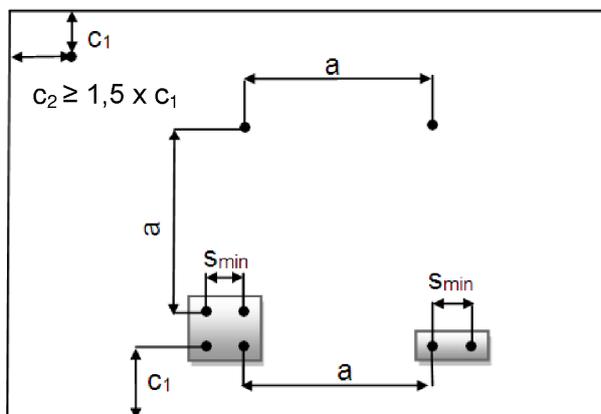

elektronische Kopie der eta des dibt: eta-12/0456

fischer Porenbetonanker FPX-I


Verwendungszweck
Mindestbauteildicken, minimaler Achs- und Randabstand in AAC - Platten

Anhang B 3

Tabelle B4.1: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstände in AAC - Mauerwerk

Größe	FPX-I				
	M6	M8	M10	M12	
Minimale Dicke des AAC - Mauerwerk	mit Bohrlochreinigung ¹⁾				100
					ohne Bohrlochreinigung
Minimaler Achsabstand	s_{min}				100
Minimaler Abstand zu nicht gefüllten Fugen, Einzelanker	c_F				0 ⁵⁾ / 75 ⁶⁾ / 125 ⁷⁾
Minimaler Randabstand	Einzelanker ²⁾				125
	Ankergruppen ³⁾				250
Minimaler Randabstand, orthogonal zu c_1	c_2				$1,5 \times c_1$
Minimaler Abstand zwischen	Einzelanker ²⁾				375
	Ankergruppen ^{3) 4)}				750

- ¹⁾ Um Beschädigungen auf der gegenüberliegenden Seite des Porenbetonbauteils zu verhindern, ist bei Bauteildicken $h < 120$ mm das Bohrloch zu reinigen und die Bohrlochtiefe auf 80 mm zu reduzieren
- ²⁾ Maximal 2 Einzelanker in selber Anordnung wie Ankergruppen. Für 2 Einzelanker mit Achsabstand kleiner 375 mm ($s_{min} \geq 100$ mm) gelten die Zwischen- und Randabstände (a ; c_1) der Ankergruppe
- ³⁾ Bei ausschließlich Zuglast können die Rand- und Zwischenabstände der Gruppe auf die Rand- und Zwischenabstände von Einzelankern verringert werden
- ⁴⁾ Wenn kein freier Rand vorhanden ist, oder der freie Rand einen Abstand von $\geq a$ aufweist, kann der Zwischenabstand der Gruppe auf den Zwischenabstand von Einzelankern verringert werden
- ⁵⁾ Bei vollflächiger Vermörtelung der Fuge mit einer Fugenbreite ≤ 12 mm und einer Druckfestigkeit des Mörtels nach EN 998-2 $\geq f_{AAC}$ Porenbeton ist kein Fugenabstand erforderlich
- ⁶⁾ c_F bei Zug- und / oder Querlast parallel zur unvermörtelten Fuge mit Breite ≤ 2 mm
- ⁷⁾ $c_F = c_1$ bei Querkraft oder Schrägkraft orthogonal zur unvermörtelten Fuge mit Breite ≥ 0 mm

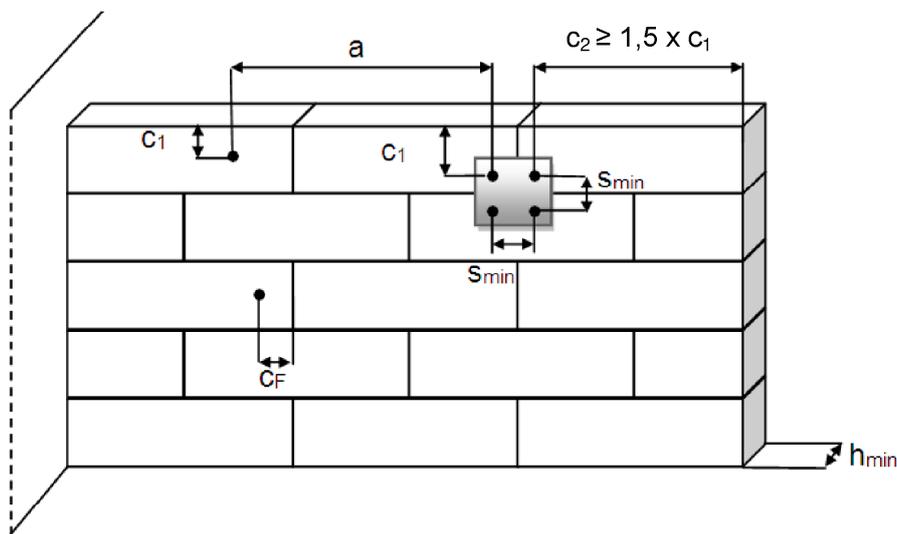


fischer Porenbetonanker FPX-I

Verwendungszweck
Mindestbauteildicken, minimaler Achs- und Randabstand in AAC - Mauerwerk


Anhang B 4

Montageanleitung


- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile
- Überprüfung vor dem Setzen des Ankers, ob die Festigkeitsklasse des Porenbetons, in den der Anker gesetzt werden soll, nicht niedriger ist, als die Festigkeitsklasse des Porenbetons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten
- Bohrloch senkrecht + / - 5° zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen, ohne die Bewehrung zu beschädigen
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel (Festigkeit $\geq 30 \text{ N/mm}^2$) verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgetragenen Last liegt




1: Bohrloch erstellen. Andere Methoden zur Bohrlocherstellung wie z.B. Stößeln sind erlaubt. Wenn der Porenbeton mit harten nichttragenden Schichten wie z.B. Fliesen beplankt ist, müssen diese mit dem Außendurchmesser $\varnothing D$ vorgebohrt werden.



2: Einschlagen des Dübels bündig zur Porenbetonoberfläche.




3: Anziehen des Innengewindebolzens mit dem Sechskant (etwa 15 Umdrehungen sind notwendig)



Setzwerkzeug für FPX-I M6




Setzwerkzeug für FPX-I M8 – M12




4: Durch das Drehen des Innengewindebolzens wird der Konusbolzen in die Spreizhülse gezogen. Wenn die optimale Verspreizung erreicht ist, wird das Setzwerkzeug aus dem Innensechskant ausgeworfen.

Das Drehen des Innengewindebolzens bis das Setzwerkzeug aus dem Innensechskant geworfen wird, ist vorgeschrieben.

Wenn das Anziehen nicht möglich ist, darf der Anker nicht belastet werden.



5a: Optional Anziehen des Befestigungsmittels mit einem Drehmoment $T_{\max} \leq 3 \text{ Nm}$. Der Anker kann dabei abhängig von der Druckfestigkeit des Porenbetons gegen das Anbauteil gezogen werden.



5b: Wenn sich der Dübel beim Anziehen nicht gegen das Anbauteil abstützen kann (Abbildung mit nichttragender Schicht), darf kein Drehmoment aufgebracht werden ($T_{\max} = 0$).

fischer Porenbetonanker FPX-I

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B 5

Tabelle C1.1: Charakteristischer Widerstand für alle Lastrichtungen

Größe	FPX-I						
	M6	M8	M10	M12			
Einzelanker in AAC - Platten ¹⁾							
Charakteristischer Widerstand in gerissenen AAC - Platten	F_{Rk} [kN]	$f_{AAC} \geq 3,3, \rho_m \geq 0,50$	1,5				
		$f_{AAC} \geq 4,4, \rho_m \geq 0,55$	2,0				
Charakteristischer Widerstand in ungerissenen AAC - Platten	F_{Rk} [kN]	$f_{AAC} \geq 3,3, \rho_m \geq 0,50$	2,0				
		$f_{AAC} \geq 4,4, \rho_m \geq 0,55$	3,0				
Teilsicherheitsbeiwert für AAC - Platten		$\gamma_{MAAC}^{2)}$	1,73				
Einzelanker in AAC - Mauerwerk ¹⁾							
Charakteristischer Widerstand in AAC - Mauerwerk ³⁾ Zwischenwerte durch lineare Interpolation	F_{Rk} [kN]	$f_{AAC} \geq 1,6, \rho_m \geq 0,25$	0,9				
		$f_{AAC} \geq 2,0, \rho_m \geq 0,35$	1,2				
		$f_{AAC} \geq 4,0, \rho_m \geq 0,50$	2,5				
		$f_{AAC} \geq 6,0, \rho_m \geq 0,65$	4,0				
Teilsicherheitsbeiwert für AAC - Mauerwerk		$\gamma_{MAAC}^{2)}$	2,0				
Einzelanker in AAC - Platten und AAC - Mauerwerk ¹⁾							
Charakteristisches Biegemoment mit Hebelarm mit Verwendung von Schrauben / Gewindestangen nach:	ISO 898-1:2013	$M_{Rk,s}$ [Nm]	4.8	6	15	30	52
			5.8	8	19	37	65
			6.8	9	23	44	78
			8.8	12	30	60	105
Teilsicherheitsbeiwert für Stahlversagen		γ_{Ms}	1,25				
Ankergruppen in gerissenen und ungerissenen AAC - Platten und AAC - Mauerwerk mit $n = 2$ bis $n = 4$ Anker ³⁾							
Charakteristischer Widerstand für $n = 2, n = 4$ ⁴⁾ $s_{min} \geq 100 \text{ mm}, c_1 \geq 250 \text{ mm}$ ⁵⁾	$F_{Rk,n}$ [kN]	2 x F_{Rk}					
Charakteristischer Widerstand für $n \geq 3$ $s_{min} \geq 140 \text{ mm}, c_{min, Ankergruppe} \geq 700 \text{ mm}$ ⁵⁾		n x F_{Rk}					
Charakteristischer Widerstand Redundanz bei nicht sichtbaren Fugen ⁵⁾		$F_{Rk,n,Redundanz}$	0,5 x $F_{Rk,n}$				
Teilsicherheitsbeiwert für AAC - Platten		$\gamma_{MAAC}^{2)}$	1,73				
Teilsicherheitsbeiwert für AAC - Mauerwerk		$\gamma_{MAAC}^{2)}$	2,0				
¹⁾ Maximal 2 Einzelanker in selber Anordnung wie Ankergruppen. Für 2 Einzelanker mit Zwischenabstand kleiner a ($s_{min} \geq 100 \text{ mm}$) gilt der charakteristische Widerstand der Ankergruppe ²⁾ In diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1,0$ enthalten ³⁾ Die Berechnung von $N_{Rk,pb}$ nach ETAG 029, Abschnitt C.5.2.1.5 ist notwendig. Der kleinere Wert von $N_{Rk,pb}$ und F_{Rk} ist maßgebend ⁴⁾ Rechteckige Anordnung siehe Abbildungen Anhang B3 und B4 ⁵⁾ Nur für Mehrfachbefestigung entsprechend EAD 330747-00-0601 Die charakteristische Druckfestigkeitsklasse f_{AAC} [N/mm ²] und die charakteristische Trockenrohddichte ρ_m [kg/dm ³] müssen der EN 771-4:2011+A1:2015 bei AAC - Mauerwerk und der EN 12602:2016 bei AAC - Platten entsprechen							
fischer Porenbetonanker FPX-I					Anhang C 1		
Leistungen Charakteristischer Widerstand für alle Lastrichtungen							

Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand pro Anker unter Brandbeanspruchung für alle Lastrichtungen

Größe	FPX-I				
	M6	M8	M10	M12	
Charakteristischer Widerstand für gerissene Platten der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 3,3$, $\rho_m \geq 0,50$	$F_{Rk,fi}$ [kN]	R30	0,4		
		R60	0,4		
		R90	0,3	0,4	
		R120	0,3		
Charakteristischer Widerstand für gerissene Platten der Festigkeitsklasse $f_{AAC} \geq 4,4$, $\rho_m \geq 0,55$	$F_{Rk,fi}$ [kN]	R30	0,5		
		R60	0,4	0,5	
		R90	0,3	0,5	
		R120	0,3	0,4	
Minimaler Achsabstand	$s_{min,fi}$ [mm]	100			
Minimaler Randabstand	$c_{min,fi}$ [mm]	Bei Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite beträgt der Randabstand $c_{min,fi} \geq 300$ mm			

Es ist darauf zu achten, dass es nicht zu lokalen Abplatzungen der Überdeckung der Bewehrung kommt.

Tabelle C2.2: Verschiebung unter Zug-, Quer- und Schrägzug in AAC ¹⁾

Größe		FPX-I			
		M6	M8	M10	M12
Verschiebung unter Zuglast in gerissenem AAC für alle AAC Festigkeitsklassen	δ_{N0} [mm]	1,0			
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	2,0			
Verschiebung unter Zuglast in ungerissenem AAC für alle AAC Festigkeitsklassen	δ_{N0} [mm]	1,0			
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	1,0			
Verschiebung unter Querlast in gerissenem und ungerissenem AAC $f_{AAC} = 1,6 - \rho_m \geq 0,25$ ²⁾	δ_{V0} [mm]	2,5			
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	3,7			
Verschiebung unter Querlast in gerissenem und ungerissenem AAC $f_{AAC} \geq 6,0 - \rho_m \geq 0,65$ ²⁾	δ_{V0} [mm]	5,0			
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	7,3			

¹⁾ Verschiebungen unter Gebrauchslast $F_{Rk} / (\gamma_{MAAC} \times 1,4)$

²⁾ Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden, unter Berücksichtigung der AAC Festigkeit

fischer Porenbetonanker FPX-I

Leistungen

Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung für alle Lastrichtungen
Verschiebung unter Zug-, Quer- und Schrägzug in AAC

Anhang C 2